
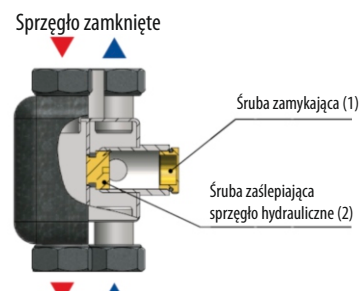


System **MIX-BOX 132** - zestaw 3 obiegów grzewczych - jeden bez zaworu mieszającego, jeden z termostatycznym zaworem mieszającym oraz jeden z mieszającym zaworem obrotowym i siłownikiem elektrycznymi


Źródło ciepła

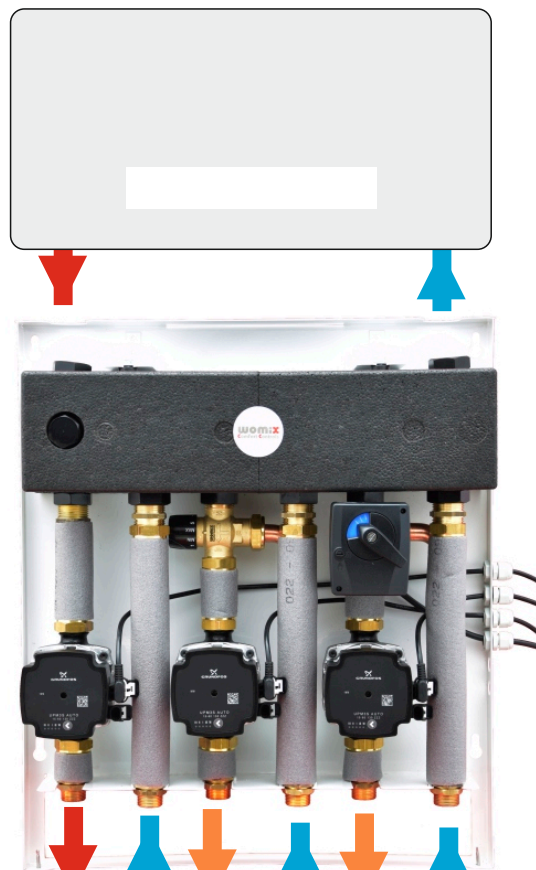

Jak otworzyć sprężęto:

1. Wykręcić śrubę zamykającą (1).
2. Wykręcić śrubę zaślepiającą (2).
3. Zakręcić śrubę zamykającą (1).

UWAGA! Fabrycznie sprężęto (zwrotnica) w rozdzielaczach CX jest zamknięte.

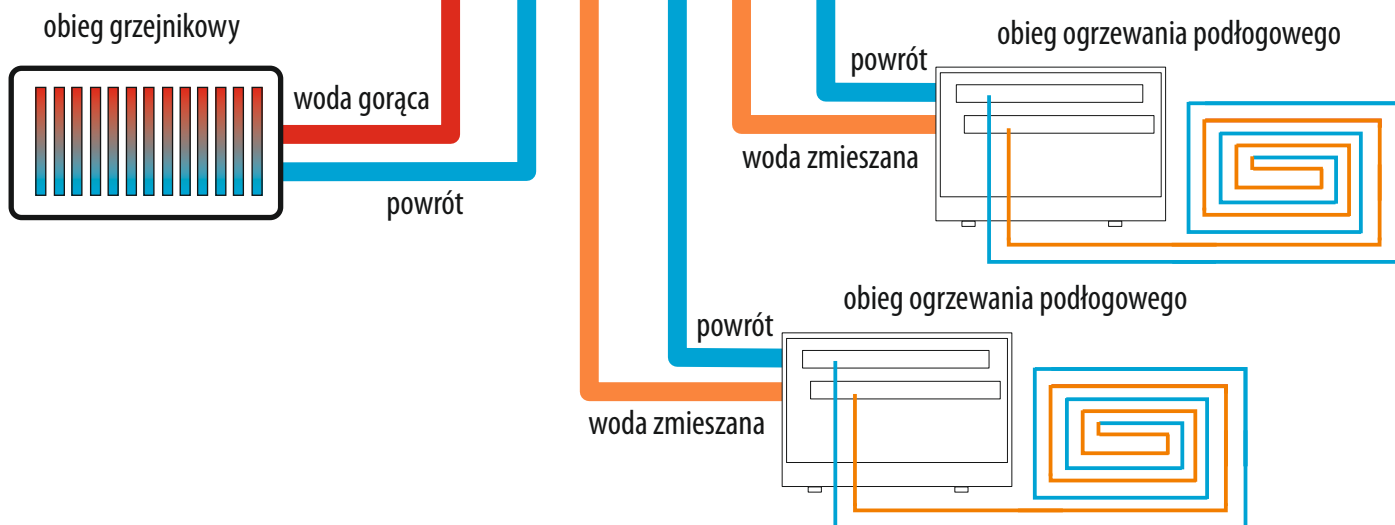

Uproszczony schemat ideowy instalacji - nie zaznaczano standardowych elementów instalacyjnych, jak również schematu zabezpieczeń kotłowni.