System **MIX-BOX 6** - zestaw 2 obiegów grzewczych - jeden bez zaworu mieszającego oraz jeden z mieszającym zaworem obrotowym i siłownikiem elektrycznym stałotemperaturowym

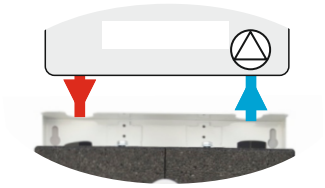

Otwarcie funkcji sprzęgła poprzez wykręcenie śruby zamykającej konieczne przy obecności pompy obiegowej przed systemem na obiegu kotłowym lub w kotle

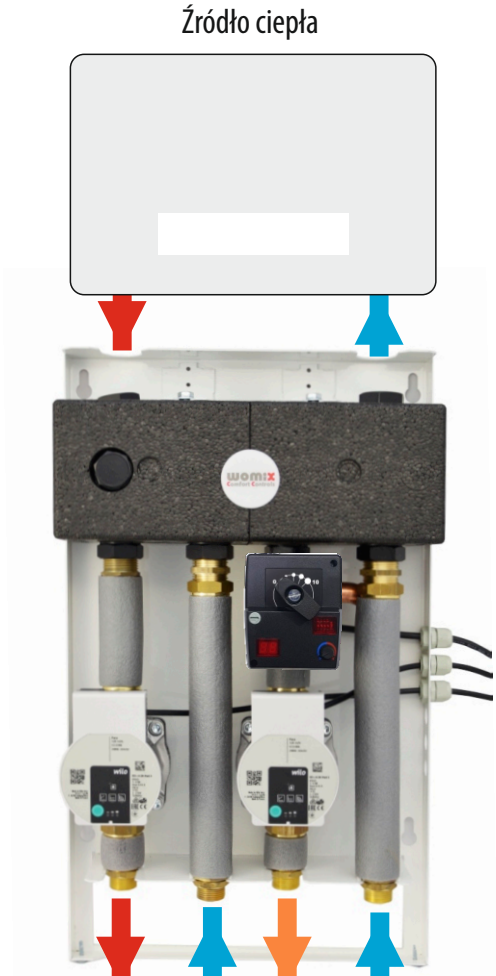

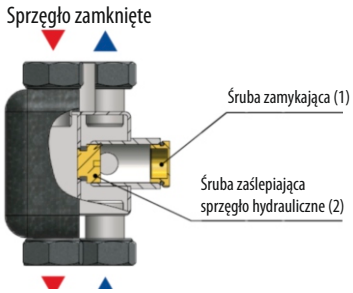

Jak otworzyć sprzęgło:
1. Wykręcić śrubę zamykającą (1).
2. Wykręcić śrubę zaślepiającą (2).
3. Zakręcić śrubę zamykającą (1).

UWAGA! Fabrycznie sprzęgło (zwrotnica) w rodzielaczach CX jest zamknięte.

Uproszczony schemat ideowy instalacji - nie zaznaczano standardowych elementów instalacyjnych, jak również schematu zabezpieczeń kotłowni.